





CERTIFICATION CE0333 SELON NORME EN179



**DUALIS
DES Y**

A compter du 1^{er} janvier 2016*, les crémones pompier DUALIS, DUALIS encastrée et DES Y porteront le marquage CE selon les exigences de la norme EN179 (Fermeture d'urgence pour issues de secours manœuvrées par une béquille ou une plaque de poussée, destinées à être utilisées sur des voies d'évacuation - Exigences et méthodes d'essai).

Ainsi, elles pourront être utilisées sans distinction sur le vantail actif et/ou le vantail inactif des blocs-portes situés sur voie d'évacuation.

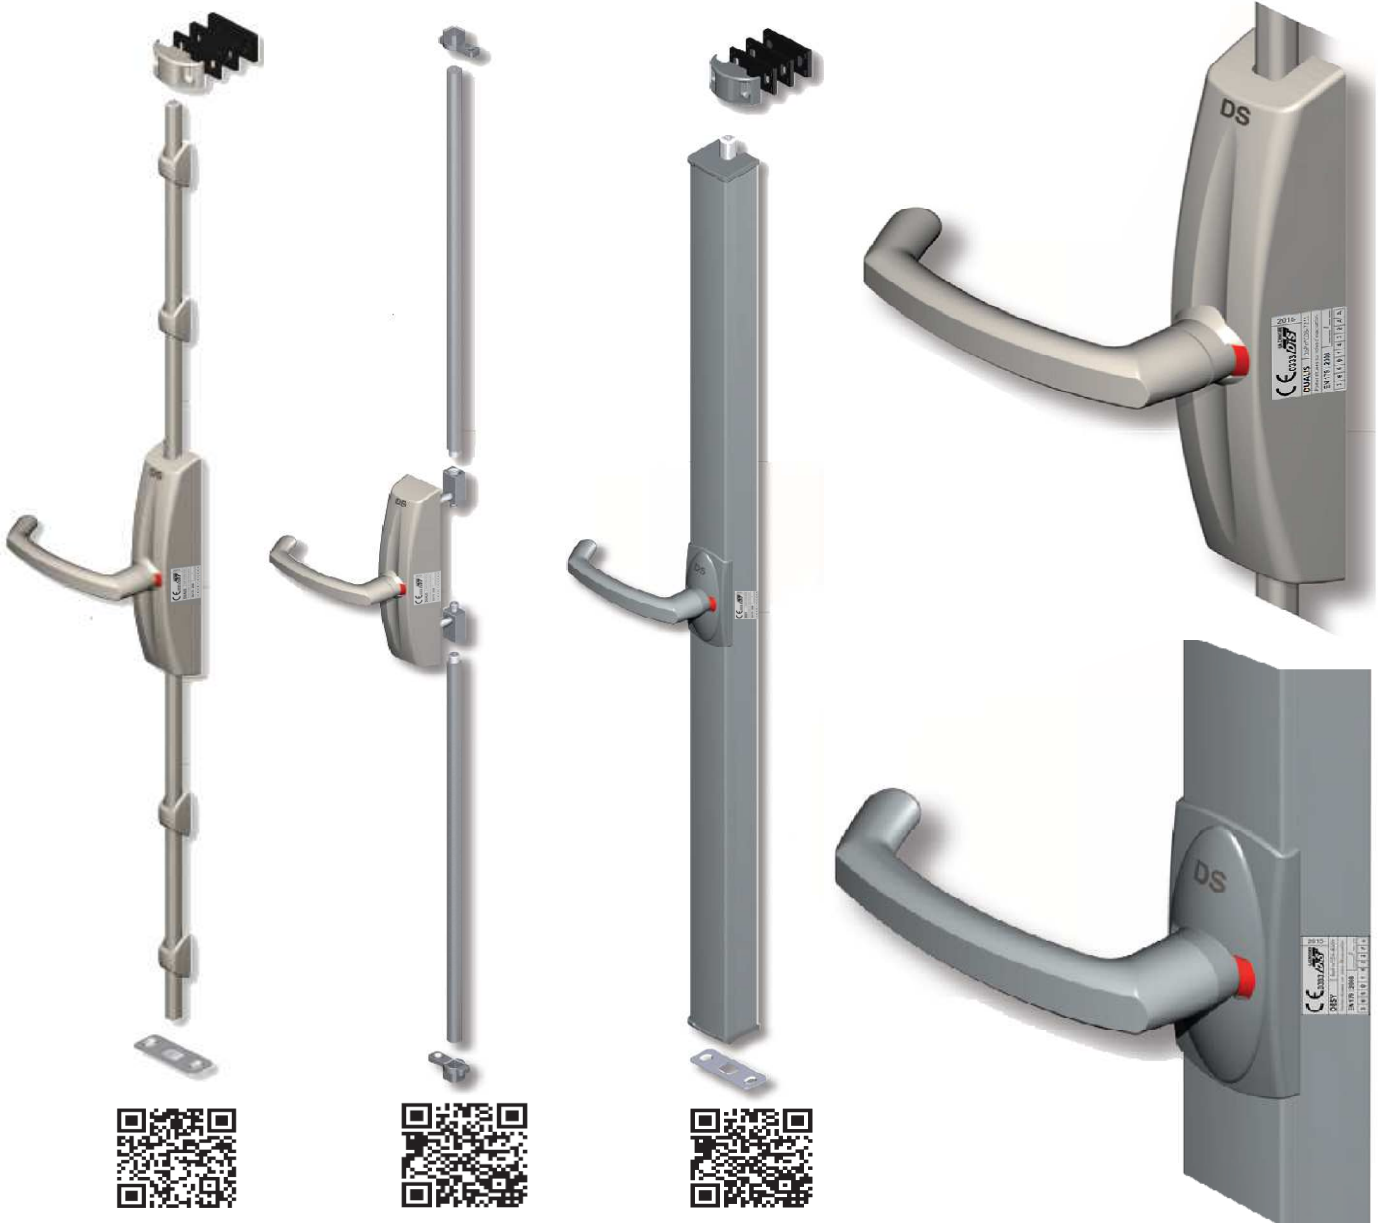

Déclaration de Performance
DUALIS
Article DS7211-xxx



Déclaration de Performance
DUALIS encastrée
Article DS7220-xxx



Déclaration de Performance
DES Y
Articles DS8509-xxx et
DS8510-xxx

* date de mise en fabrication de l'évolution décrite ci-dessus.

Nos services commerciaux et techniques restent à votre disposition pour toute information complémentaire.